


Hinweis zum Dimm Verhalten GVS DALI Gateway

Ist das Dimm Verhalten nicht flüssig so liegt es an der eingestellten Dimm Zeit welche in die EVG's geschrieben wird. Diese Dimm Zeit wird mithilfe vom Config Tool oder DCA Tool einfach eingestellt werden:


Öffnen Sie das Config Tool oder DCA Tool und gehen Sie bei den Gruppen und EVG's auf die Einstellung der Dimm Zeit:

Config Tool

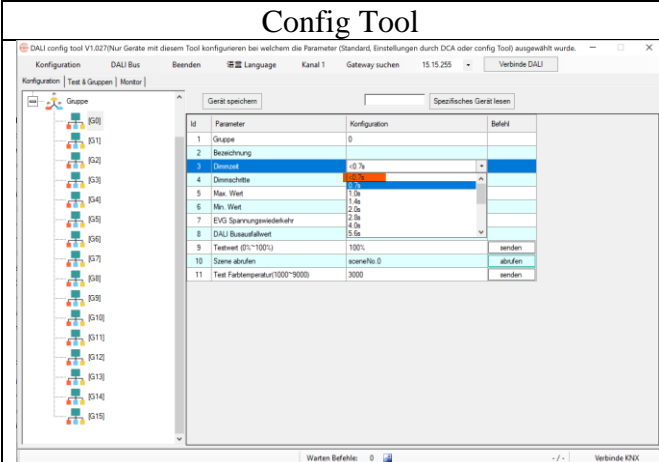

ID	Parameter	Konfiguration	Befehl
1	Gruppe	0	
2	Bezeichnung		
4	Dimmzeit	0.7s	
5	Max. Wert	100%	
6	Min. Wert	1.0s	
7	EVG Spannungswiederkehr	2.0s	
8	DALI Busaufwakt	5.0s	
9	Testwert (0%~100%)	100%	senden
10	Scene abrufen	sceneNo 0	abrufen
11	Test Farbtemperatur(1000~3000)	3000	senden

DCA Tool

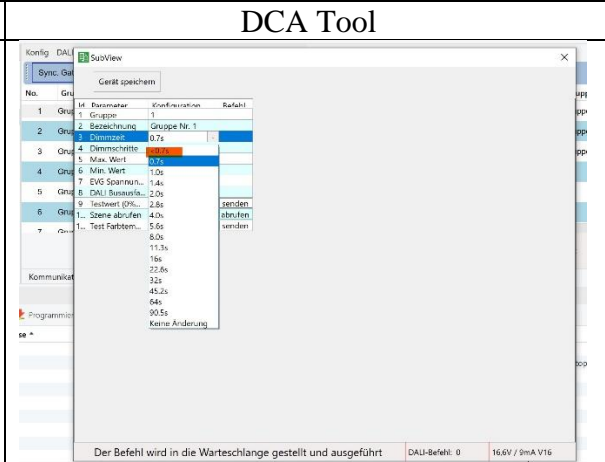

No.	Grp	Parameter	Konfiguration	Befehl
1	Gruppe	1		
2	Bezeichnung	Gruppe Nr. 1		
3	Dimmzeit	0.7s		
4	Max. Wert	100%		
5	Min. Wert	1.0s		
6	EVG Spannungswiederkehr	2.0s		
7	DALI Busaufwakt	5.0s		
8	Testwert (0%~100%)	100%	senden	
9	Scene abrufen	sceneNo 0	abrufen	
10	Test Farbtemperatur(1000~3000)	3000	senden	

Die eingestellte Dimm Zeit darf **NICHT <0.7s** betragen. Ändern Sie diese bitte auf 0.7s oder höher.

Nachdem die Einstellung auf die EVG gespeichert wurde ist die neue Einstellung sofort aktiv.